


ACHTUNG!

Folgende Meldung erscheint um Sie auf den nötigen Batterietausch hinzuweisen:

„USV Batterien sind zu alt, USV benötigt Wartungsservice“

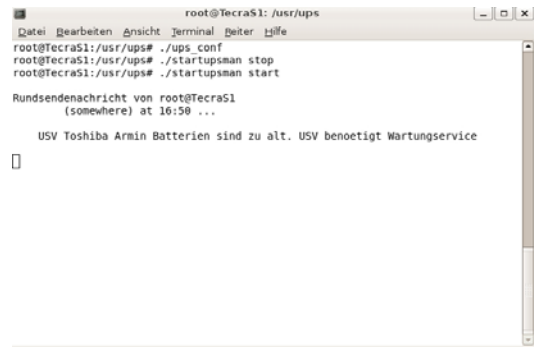



Fenster mit „Exit“ schließen.

Abhängig der Einstellungen im UPSMAN kann die Meldung auch im event-logfile erscheinen.


Neue Batterien bestellen über: www.online-usv.de/deutsch_2/service.asp.

Nach dem Batterietausch muss das Batterie-Installationsdatum aktualisiert werden.

Zum Aktualisieren wie folgt vorgehen:
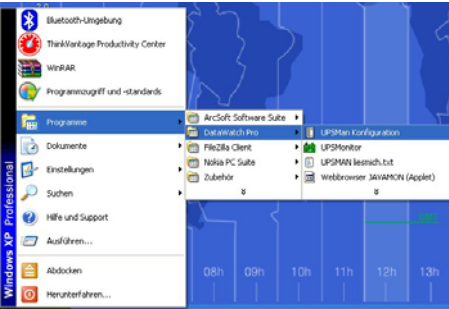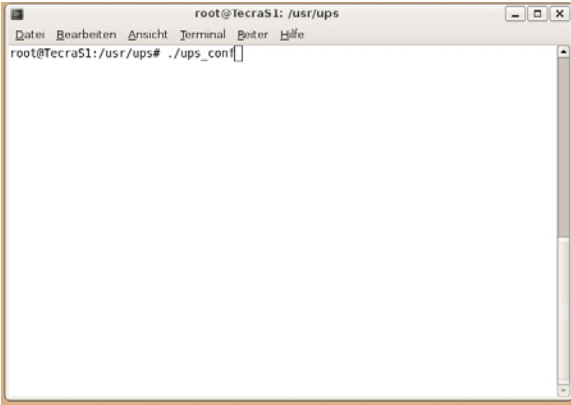
| Schritt | WINDOWS | UNIX, LINUX u.a. |
|---------|---|---|
| 1 | <p>Start von UPSMAN-Konfiguration unter: Start/Programme/DataWatch Pro/UPSMAN</p>  | <p>Wechsel in das Verzeichnis /usr/ups Aufrufen von ./ups_conf</p>  |


2 Button „Advanced User“ betätigen, dann wird Feld „Date of Battery Installation“, zur Eingabe freigeschaltet.

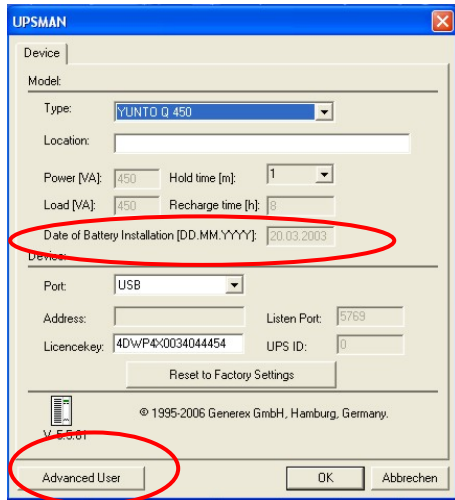


Feld „UPS Values“




3 Aktualisieren von „Date of Battery Installation“. Geändertes Datum mit „OK“ bestätigen.

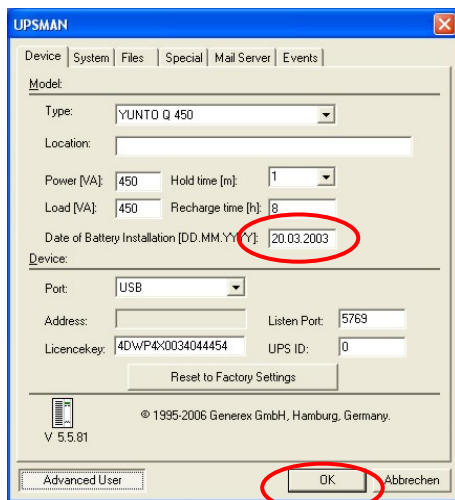


Aktualisieren des „Battery install date“

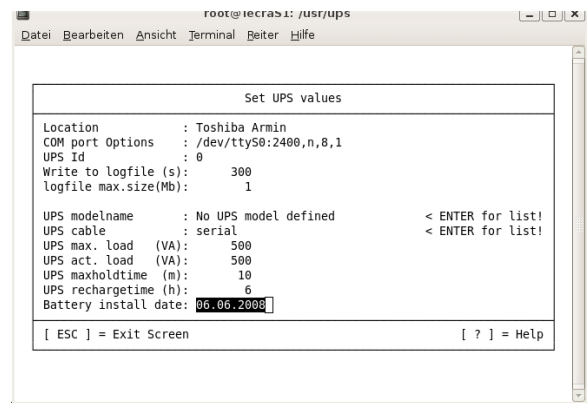


4 Neustart von UPSMAN-Dienst, um die Änderung zu übernehmen. Der Neustart hat keine Auswirkung auf den Server und seine weiteren Programme und Anwendungen.

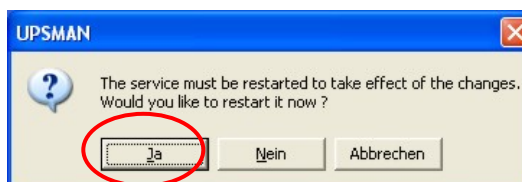

Save Configuration & Exit

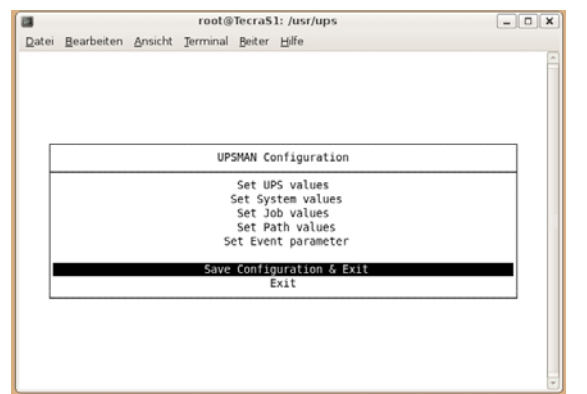
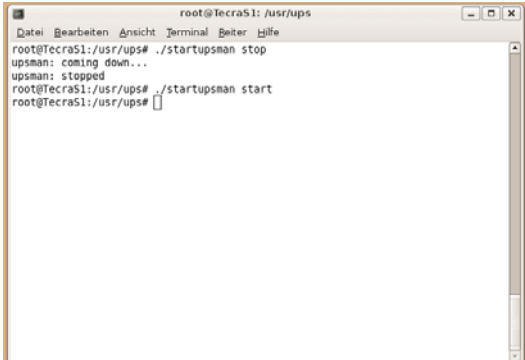
| | | |
|---|--|---|
| 4 | | <p>Beenden des Dienstes und Neustart</p>  <pre>root@TecraS1: /usr/ups Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Beiter Hilfe root@TecraS1:/usr/ups# ./startupsman stop upsman: coming down... upsman: stopped root@TecraS1:/usr/ups# ./startupsman start root@TecraS1:/usr/ups#</pre> |
|---|--|---|

Haben Sie weitere Fragen oder Anregungen, so freuen wir uns über Ihren direkten Anruf:



SERVICE-TELEFON

Hardware-Service: 089 / 242 39 90 18
Software-Service: 089 / 242 39 90 13

ONLINE USV-Systeme AG
Promenadeplatz 12
80333 München
www.online-usv.de